

REMOVING THE OLD FILTER

1. It is advisable to place a container beneath the housing before opening it.

For Countertop Units:

2. Confirm water is shut-off from diverter valve.
3. Open the diverter valve by pushing the bypass lever so that the water flows through the unit and the filtered water spout until the flow stops.
4. When the flow of water stops, then close the diverter by pushing the bypass valve.

For Below Units:

2. Turn off water going to the drinking water system by turning the shut-off valve (See Fig. A) under your sink or turn off water at the water shut-off valve where water enters your residence.
3. Open drinking water faucet to relieve pressure.
4. Remove drinking water system (unit) from bracket (if mounted) by tilting the top of the unit towards the wall and slide locking V- band of unit up and into upper notch; slide unit out of bracket. (See Fig. B)

For Both Units:

5. With the housing in an upright position, open the unit by unscrewing the black knob on the locking V-band. Spread it apart and remove the locking V-band. (See Fig. C)
6. Separate the unit, leaving the black o-ring in place on the housing.
7. Remove the old filter (cartridge) from the unit housing by turning the cartridge in the direction shown in Fig. D.
8. Dispose the used filter in your normal refuse.
9. Clean and rinse out the inside of the housing.
10. Inspect the black rubber cushion; it is recommended that the cushion be replaced every two to three years. You should also inspect the o-ring and adapters to see if they need to be replaced.

INSTALLING THE NEW FILTER

11. Remove plastic wrapper and instruction wrap.
12. Screw new filter (cartridge) into the housing top by turning in the direction shown in Fig. E until firm. Cartridge needs to make 4-5 complete revolutions in order to ensure a firm seal. DO NOT OVER TIGHTEN.
13. Reconnect the housing top with bottom and replace locking V-band; replace black knob and turn until tight.
14. Be sure that the locking V-band is fastened tightly by:
 - a. Check the V-band to confirm that it is secured evenly around the housing top and bottom.
 - b. Hand-tighten the black knob on the V-band until it is as tight as possible.

RE-STARTING YOUR UNIT

15. Turn on water going to the drinking water system (unit) and start the flow of water through the unit to the faucet.
16. Allow water to run through the unit to waste for approximately 15 minutes to flush the filter.
17. Turn off the faucet to stop the flow of water at your sink.
 - a. Turn the unit upside down to allow any air trapped in stainless steel housing to escape.

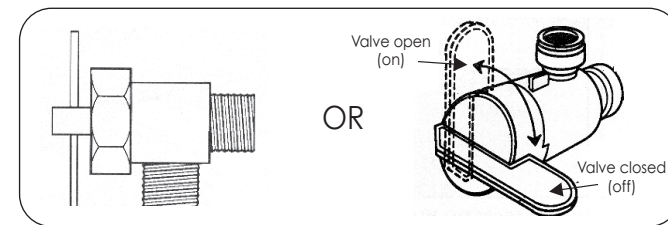


Figure A

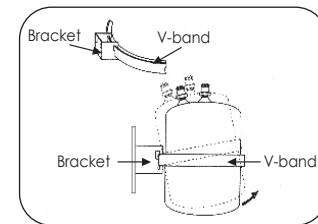


Figure B

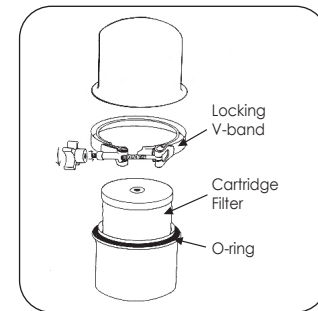


Figure C

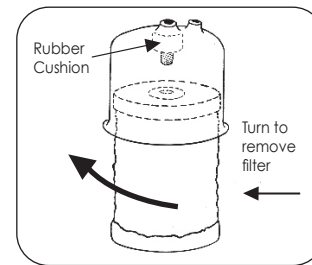


Figure D

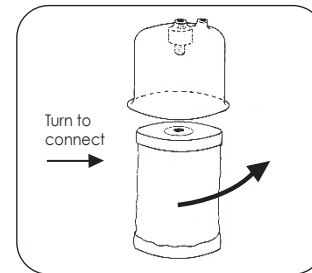


Figure E

Replacement Component

Model CB6

Compatible with
Multipure Drinking Water Systems
Model: Aquaversa (MP750)

Certified by NSF International



For Life. For You.

Max. Temp. = 100° F / 38°C - for cold water use only
 Min. Temp. = 32°F / 0°C - for cold water use only
 Max Pressure: 100 psi
 Flow Rate: 0.75 gpm
 Capacity: 750 Gallons

660-00-8026 / 0322



Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53 and 401 in an Aquaversa system for the reduction of claims specified on the Performance Data Sheet and at www.nsf.org.

Tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 401 and certified by NSF in Multipure Model Nos. MP750 for the reduction of:

By adsorption:

Aesthetic Chlorine
 Aesthetic Chloramine
 Chlordane
 Lead
 Mercury
 MTBE
 PCBs
 Taste & Odors
 Toxaphene

VOC
 (Conforms to NSF/ANSI 53 for VOC reduction. See performance data sheet for individual contaminants and reduction performance.)

By mechanical filtration (filter life will vary):

Asbestos
 Cysts
 Turbidity
 Nominal Particulate Reduction, Class I

Standard 401

Atenolol	Trimethoprim	Nonyl phenol
Carbamazepine	TCEP	Phenytoin
DEET	TCPP	
Linuron	Bisphenol A	
Meprobamate	Estrone	
Metolachlor	Ibuprofen	
Microplastics	Naproxen	

REMOVE PLASTIC WRAPPER AND THIS INSTRUCTION WRAPPER

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

To maintain your lifetime housing warranty, and for optimum performance of your Multipure Drinking Water System, you need to replace your filter cartridge at least once a year.

Attention: Customers with Below Sink Units TO AVOID LEAKS - TIGHTEN THE V-BAND

To avoid leaks, be sure that the locking V-band on your below sink drinking water system is fastened tight. Carefully follow the filter change instructions.

Filter life will vary in proportion to the amount of water used and the level of impurities in the water being processed. Claims of capacity are not applicable to contaminants reduced by mechanical filtration because of broad variations in the quality and quantity of physical matter in your drinking water. Your Multipure filter will clog, protecting you from these contaminants, and your flow rate diminishes. For contaminants reduced by adsorption, filter life/capacity is 750 gallons for the MP750.

Replace filter cartridge when the first of the following occurs: (a) annually; (b) when unit's rated capacity is reached (see capacity); (c) the flow rate diminishes; or (d) the filter becomes saturated with bad tastes and odors. Capacity will vary depending on the use, type, and level of contaminants in your local water. For optimum performance, it is recommended that your filter be replaced on a regularly scheduled basis.

Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants. For more information, visit Multipure's website at www.multipure.com or the California Waterboard State Water Resources Control Board site at www.waterboards.ca.gov.

The compounds certified under NSF/ANSI 401 have been deemed as incidental contaminants/emerging compounds. Incidental contaminants are those that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

The system and installation comply with state and local laws and regulations.

For Replacement Filters and Parts Call 800.622.9208 or Write:

Multipure

7251 Cathedral Rock Drive, Las Vegas, NV 89128
 702.360.8880 / 800.622.9206 • www.multipure.com
 EPA Est. #074549-NV-001

SACANDO EL FILTRO USADO

1. Se recomienda poner un recipiente debajo del sistema antes de abrirlo.

Para Unidades Encima del Fregadero:

2. Asegúrese que el agua este cerrada en la válvula divertidora
3. Abra la válvula divertidora presionando el botón para que el agua filtrada fluya por la unidad y salga por el grifo hasta que no haya más flujo.
4. Cuando el flujo del agua termine, entonces cierre la válvula divertidora presionando el botón.

Para unidades Debajo del Fregadero:

2. Cierre el agua que va hacia el Sistema de Agua, cerrando la válvula de paso (Ver Fig. A) debajo del fregadero o cierre la llave de paso de toda la casa.
3. Abra el grifo del sistema de agua para eliminar la presión.
4. Retire el sistema de agua(unidad) del soporte (si está montado) inclinando la parte de arriba de la unidad hacia la pared, deslice la banda de la unidad hacia arriba del soporte ahora deslice la unidad hacia fuera del soporte. (Ver Fig. B)

Para ambas unidades:

5. Con el envase en posición vertical, abra la unidad desatornillando la perilla negra que sujeta la banda de seguridad. Separe la banda de seguridad y quitela. (Ver Fig. C)
6. Separe la unidad, dejando el anillo negro en el envase.
7. Retire el filtro usado (cartucho) de la unidad desenroscando en dirección como en el Gráfico D.
8. Deseche el filtro usado en la basura normal.
9. Limpie y enjuague el interior del envase.
10. Inspeccione el anillo negro; es recomendable que se reemplace cada dos o tres años. También debe revisar los empaques y los adaptadores, para ver si necesitan ser reemplazados.

INSTALANDO EL FILTRO NUEVO

11. Retire la envoltura plástica y las instrucciones.
12. Atornille el filtro nuevo (cartucho) en la parte de arriba del envase enroscando hacia la derecha como en el

Gráfico E hasta que este firme. El cartucho necesita dar 4-5 vueltas completas a fin de garantizar que este firme. NO LO APIRIETE DEMASIADO

13. Una la parte de abajo con la de arriba y coloque la banda de seguridad, inserte la perilla negra y enrosque hasta que apriete.
14. Asegúrese de que la banda de seguridad está sujeta firmemente al:
 - a. Verificar que la banda de seguridad está colocada de manera uniforme alrededor de la unidad.
 - b. Apriete con la mano la perilla negra en la banda de seguridad tan firme como sea posible.

UTILICE LA UNIDAD NUEVAMENTE

15. Abra el agua que va hacia el sistema de agua (unidad) y permita el flujo del agua de la unidad hacia el grifo.
16. Permita que el agua pase por la unidad por aproximadamente 15 minutos para limpiar el filtro de residuos.
17. Cierre el grifo para detener el flujo de agua hacia su fregadero.
 - a. Voltee la unidad hacia abajo para permitir que el aire atrapado en el envase pueda escapar.

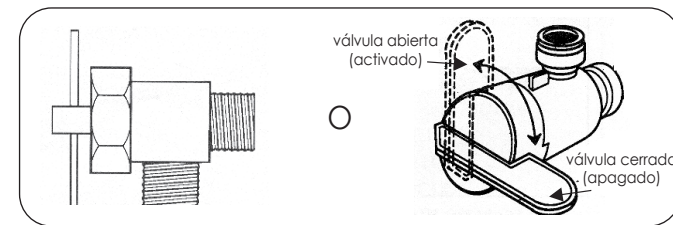


Gráfico A

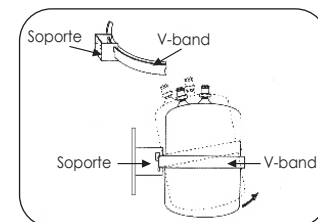


Gráfico B

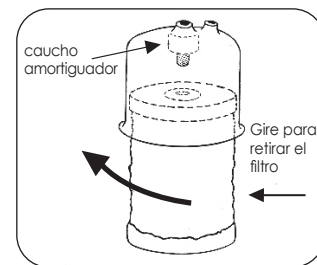


Gráfico D

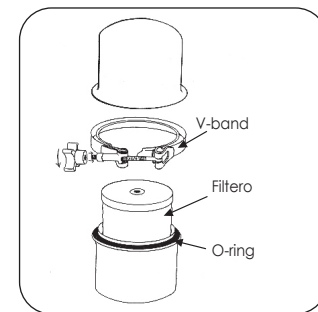


Gráfico C

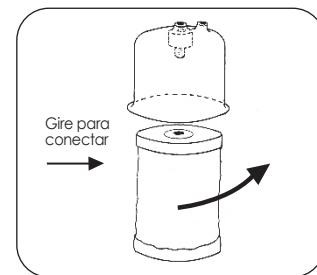


Gráfico E

Componente De Repuesto

Modelo CB6

Compatible con
Sistemas de Agua Multipure
Modelo: Aquaversa (MP750)

Certificado por NSF International



MULTIPURE

For Life. For You.

Max. Temp. = 100° F / 38°C - sólo para uso con agua fría
Min. Temp. = 32°F / 0°C - sólo para uso con agua fría
Presión máxima: 100 psi
Caudal: 0.75 gpm
Capacidad: 750 Galones

660-00-8026 / 0322



Analizado y Certificado por NSF International de acuerdo a los estándares NSF/ANSI 42, 53 y 401 en un Sistema Aquaversa por la reducción de los contaminantes especificados en la Hoja de Datos de Funcionamiento y en www.nsf.org.

Probado de acuerdo con NSF / ANSI 42, 53, 401 y certificado por NSF en Multipure Modelo N° MP750 para la reducción de:

Por adsorción:

Cloro Estético
Cloramina Estética
Clordano
Plomo
Mercurio
MTBE
PCBs
Sabor y Olor
Toxafeno

VOC

(De acuerdo a los estándares NSF/ANSI 53 para reducción de VOC. Consulte la Hoja de Datos de Funcionamiento de los contaminantes individuales y resultados de reducción).

Por filtración mecánica (vida útil del filtro puede variar):

Asbestos
Quistes
Turbiedad
Reducción Nominal de Partículas, Clase I

Standard 401

Atenolol	Trimetoprima	Nonil fenol
Carbamazepina	TCEP	Fenitoína
DEET	TCP	
Linuron	Bisphenol A	
Meprobamato	Estrona	
Metolaclo	Ibuprofeno	
Microplásticos	Naproxeno	

RETIRE LA ENVOLTURA DE PLASTICO Y LA ENVOLTURA DE LAS INSTRUCCIONES

No lo use con agua que no es segura microbiologicamente o de calidad desconocida sin adecuada desinfección antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes, pueden ser usados en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.

Para mantener la garantía de por vida y el buen funcionamiento de su Sistema de Agua Multipure, necesita cambiar el filtro por lo menos una vez al año.

Atención: Clientes con Sistemas Debajo del Lavadero. PARA EVITAR GOTEOS - CIERRE BIEN LA BANDA DE METAL LLAMADA V-BAND

Para evitar goteos, asegúrese que la perilla negra de la banda (V-band) de su sistema debajo del lavadero esté bien ajustada. Con mucho cuidado, favor de seguir las instrucciones de cómo cambiar el filtro de reemplazo que al reverso indicamos.

La duración del filtro varía dependiendo de la cantidad de agua usada y los contaminantes que se encuentren en ella. Reclamamos por la capacidad del filtro no son aplicables debido a la variación de la filtración mecánica por la calidad y cantidad de materia física que se encuentra en el agua. El filtro Multipure se tapaná, protegiéndolo de contaminantes; y disminuyendo el flujo de agua. Para contaminantes reducidos por adsorción, la capacidad del filtro en los modelos Nos. MP750 es 750 galones.

Cambie el filtro de reemplazo cuando uno de los siguientes ocurra: (a) anualmente; (b) cuando la unidad

ha alcanzado su capacidad (vea capacidad); (c) el flujo de agua disminuye; o (d) cuando el filtro se satura de mal olor y sabor. La capacidad varía dependiendo del uso, tipo, y nivel de contaminantes en el agua. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda que cambie el filtro frecuentemente.

Consulte el manual del propietario para el mantenimiento y funcionamiento adecuados. Si este dispositivo no se mantiene y opera como se especifica en el manual del propietario, existe un riesgo de exposición a contaminantes. Para más información visite la página de internet de Multipure www.multipure.com o la página de internet del Estado de California dedicada a preservar y mantener la calidad del agua y sus fuentes: www.waterboards.ca.gov.

Los compuestos certificados bajo NSF/ANSI 401 han sido considerados como contaminantes incidentales/compuestos emergentes. Compuestos incidentales son aquellos que han sido detectados en los suministros de agua a bajo nivel. Aún cuando se producen a bajo nivel, estos compuestos pueden afectar la aceptación / percepción pública de la calidad del agua potable.

El Sistema y la instalación cumplen con las leyes y regulaciones de las leyes estatales y locales.

Para Repuestos de Filtros y Partes Llame 800.622.9208 ó Escriba:

Multipure

7251 Cathedral Rock Drive, Las Vegas, NV 89128
702.360.8880 / 800.622.9206 • www.multipure.com

EPA Est. #074549-NV-001